

Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anschlussnehmer. Der Netzbetreiber hat wiederum die Verpflichtung, das gewählte Messkonzept vor allem auf Konformität mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den Technischen Anschlussbedingungen zu prüfen.

Für die Dokumentation steht bei der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) das nachfolgende Auswahlblatt zur Verfügung:

Auswahlblatt E: Messkonzepte für Bezugsanlagen (MK E1 - MK E5)

Allgemeine Hinweise:


- Dieses Auswahlblatt ist grundsätzlich zur Anwendung bei Bezugsanlagen vorgesehen. Der Wechsel von einem Messkonzept in ein anderes ist evtl. mit Umbauten an den Messeinrichtungen verbunden und rechtzeitig mit der EVF abzustimmen.
- Ab einem physikalischen Bezug von mehr als 100.000 kWh/a sind die entsprechenden Zähler als Lastgangmessung mit Fernauslesung auszuführen.
- Der Anlagenbetreiber stellt die Angemessenheit und die Umsetzung des ausgewählten Messkonzepts sicher.
- Dieses Formular erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere die folgenden spezifischen Anforderungen an die Messung werden nicht berücksichtigt: technische Ausführung der Zähler, Einsatz von Messsystemen und Anforderungen an den Zählerplatz.

Auswahlblatt E: Messkonzepte (MK E1 - MK E5)


Im Netz der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG.

Bitte zutreffendes Messkonzept ankreuzen


MK E1 Standardbezug (ein Anschlussnutzer)

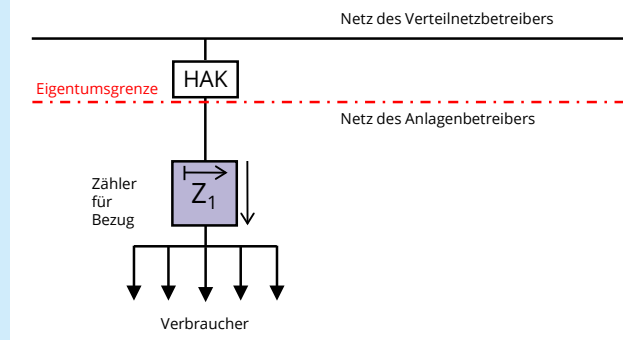


MK E2 Standardbezug (mehrere Anschlussnutzer)

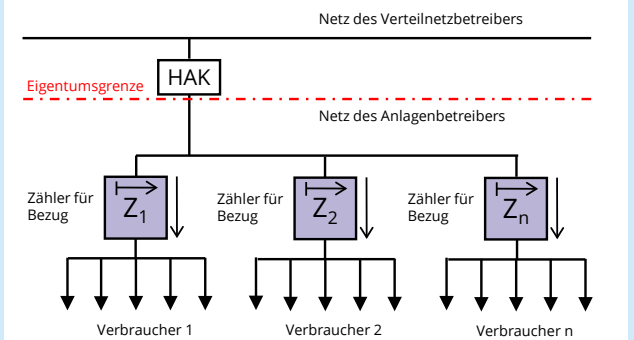


MK E3 Kombination Standardbezug und steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14 a EnWG (Modul 1)

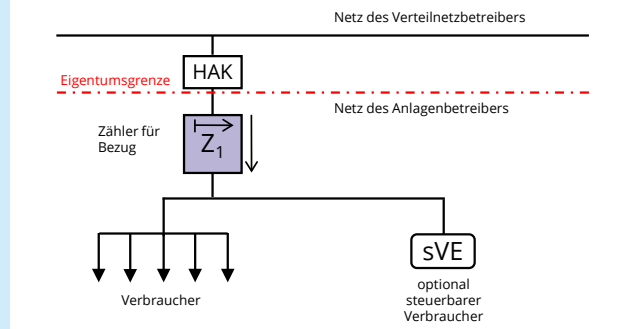

MK E4 Kombination Standardbezug und Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14 a EnWG (Modul 2)

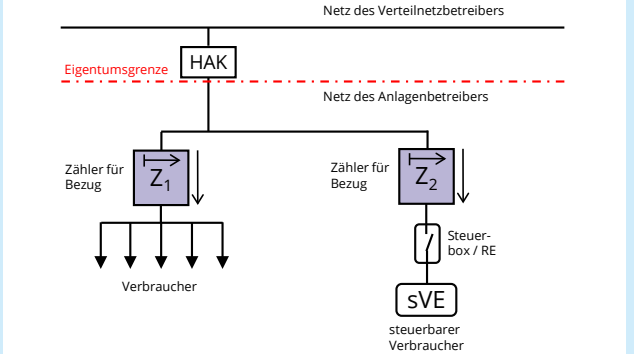

MK E5 Standardbezug mit nachgelagerter Messung für Steuerbare Verbrauchseinrichtung

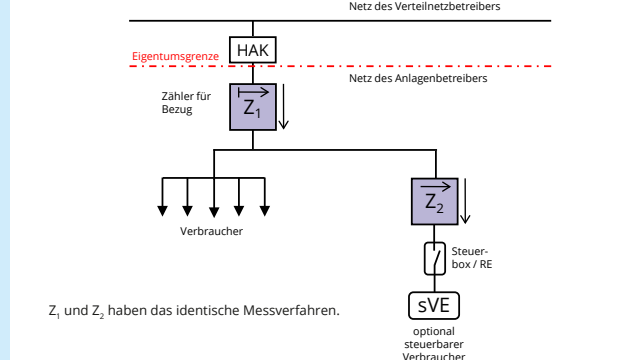

Zähler für Bezug
 Ein-Richtungszähler mit Rücklaufsperrung
 SVE Steuerbare Verbrauchseinrichtung
 Steuerbox / RE

Betreiber der Anlage

Standort der Anlage

Leistung der Anlage

Datum

Ort

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hinweise zu den Messkonzepten zur Kenntnis genommen habe.

Unterschrift des Anlagenbetreibers